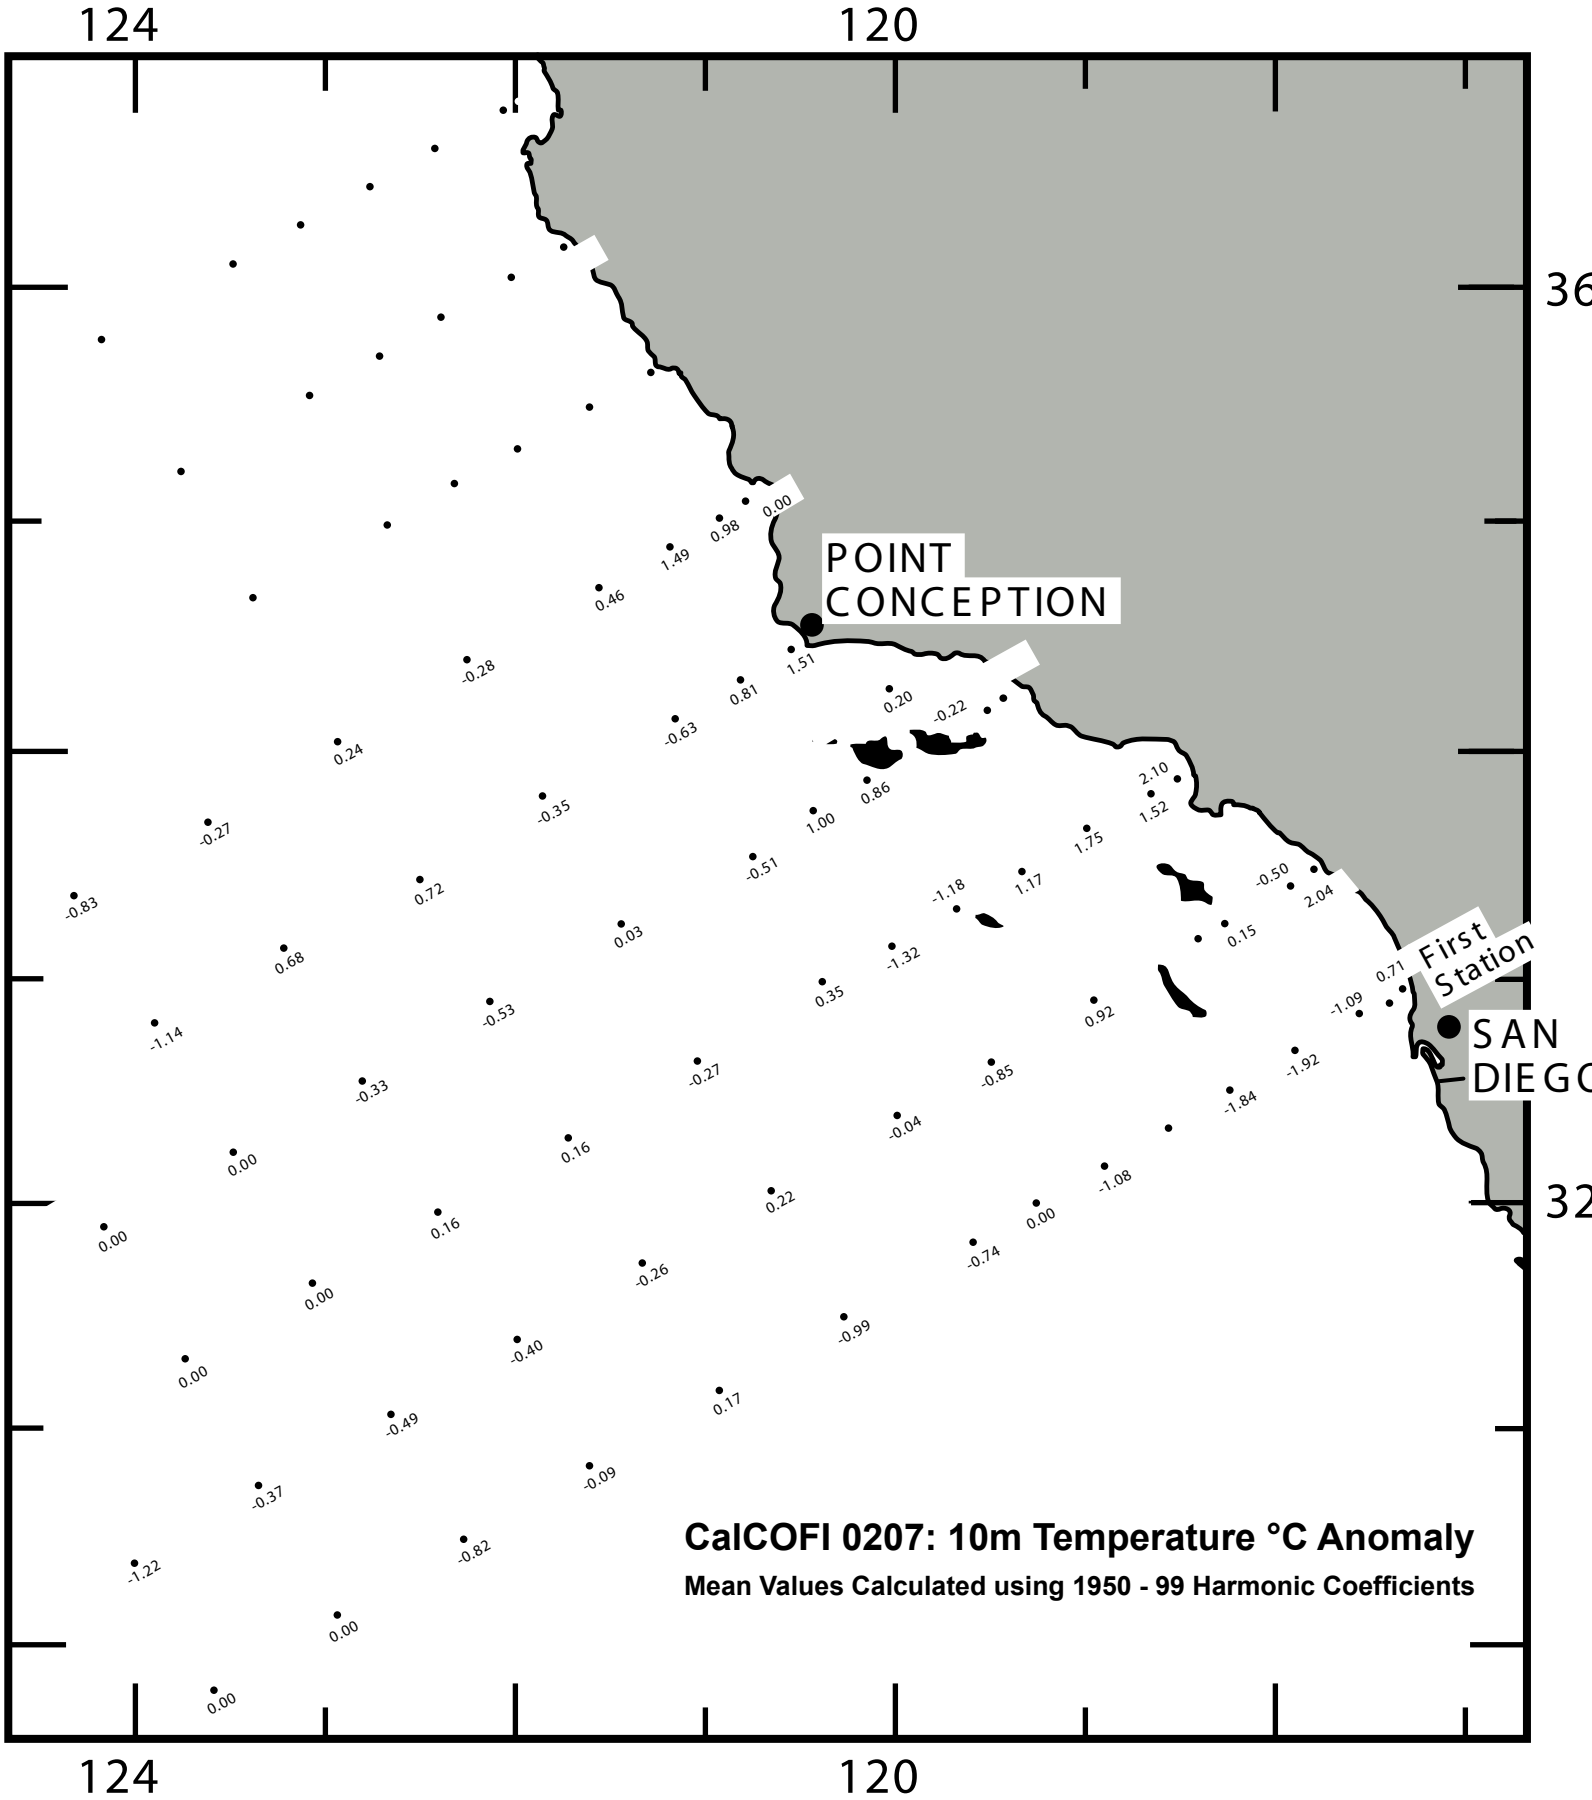
124
120
36
32
POINT CONCEPTION
SAN DIEGO
First Station
0.00
0.98
1.49
0.46
-0.28
1.51
0.81
0.20
-0.22
-0.63
0.24
0.86
2.10
1.52
-0.35
1.00
1.75
-0.27
-0.51
-0.50
2.04
-0.83
0.72
-1.18
1.17
0.15
0.03
0.68
-1.32
0.71
-1.09
0.35
-0.53
0.92
-1.14
-0.27
-0.85
-1.92
-0.33
-1.84
-0.04
0.16
0.00
-1.08
0.22
0.00
0.16
0.00
-0.74
-0.26
0.00
-0.99
-0.40
0.00
0.17
-0.49
-0.09
-0.37
-0.82
-1.22
0.00
0.00
CalCOFI 0207: 10m Temperature °C Anomaly
Mean Values Calculated using 1950 - 99 Harmonic Coefficients